Panasonic

病院用ベッドライト(一般屋内用)

取扱説明書
保管用

品番　ST235　(読書用ベッドライト)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●**施工は、取付方法にしたがい、確実におこなう。**施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
●**指定以外のランプを使用しない。**火災の原因となります。
●**カーテンなど燃えやすいものの近くに取付けない。**火災の原因となります。
●**表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で使用しない。**感電、火災の原因となります。
●**器具を改造しない。**感電、火災の原因となります。

⚠注意

●**この器具は壁面上向取付専用器具です。**指定外取付は落下、火災の原因となります。
●**直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**
落下、感電、火災、破損の原因となります。
●**周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。**火災の原因となります。

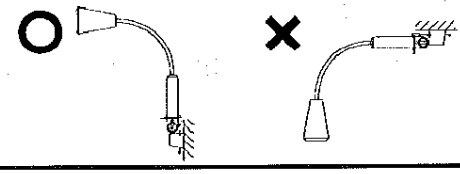

各部のなまえと取付けかた

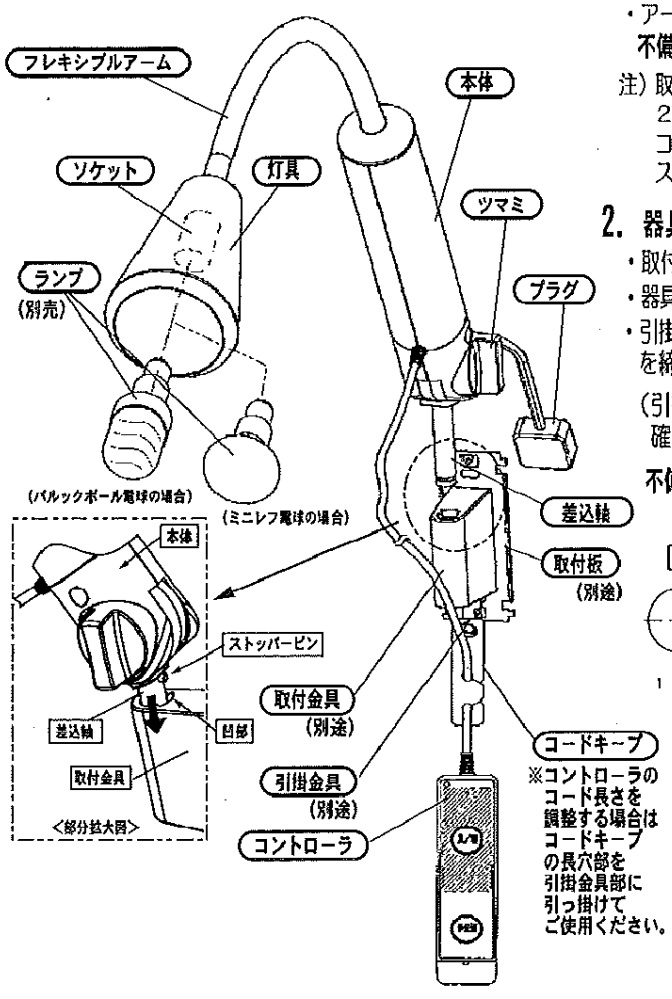

1. 取付前の確認

・アーム操作力及び器具質量(1.3kg)に十分に耐えるよう取付部の強度を確保する。
不備があると器具の落下の原因となります。

注) 取付金具(メディカル用:FK60110, 壁付用:FK60111)および2個用スイッチボックス(DS4912B), コンセント(WN1001010), コンセント取付枠(WN3700020), 配線プレート(WN6005W), スイッチ(WN5001010)は別途ご用意ください。

2. 器具の取付

・取付金具下側の固定ネジを緩め、引掛金具をスライドさせる。
・器具の差込軸のストッパーピンを取付金具上部の段落部(凹部)に合わせて差し込む。
・引掛金具を差込軸にあたるまでスライドさせ、ダボに乗り上げないようにして固定ネジを締付けて固定する。

(引掛金具はベッドライトの抜け止め機能を兼ねています。取付後、抜け止めが確実に機能していることを確認してください。)

不備があると器具の抜けや落下の原因となります。







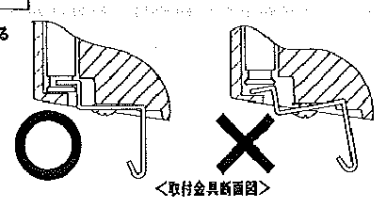

3. ランプの取付

・別売の適合ランプ(バルックボール電球またはミニレフ電球)を時計方向に回してソケットに取付けて付けてください。
不備があると点灯不良の原因となります。

4. プラグの差し込み

・プラグをコンセントに差し込んでください。
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●布や紙など燃えやすい物をかぶせたり、かけたりしない。火災の原因となります。
●点灯中、消灯直後のランプやその周辺に触らない。ランプやその周辺が熱くなっており、
やけどの原因となることがあります。
●右図のように可動範囲以上にアームに無理な力を加えて動かしたり、コントローラを無理に引っ張ったりしないでください。
（アームの可動範囲は「使用上のご注意」を参照してください）　火災・感電・器具破損・落下の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた時は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
強度低下による破損の原因となります。



⚠注意

●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
●器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。
●ランプ交換の際には、取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプの使用は火災の原因となります。
●セードのすきまなどに金属類や燃えやすい物など、異物を差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

●本体の角度を調整したい場合には、ツマミを回して適度に調節してください。

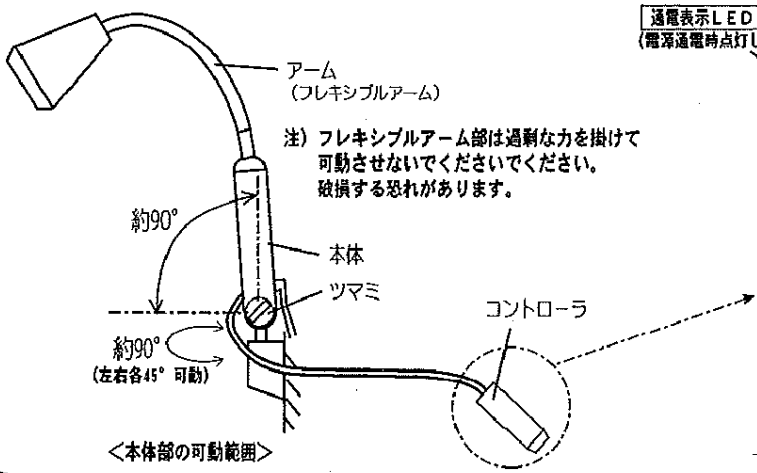

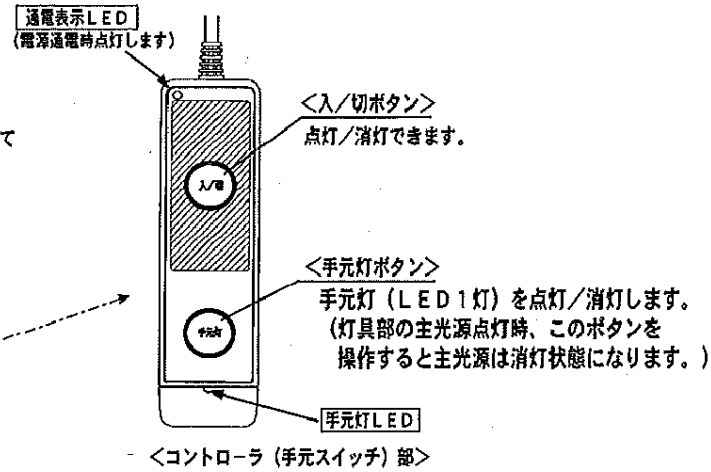

保証について

・保証について
この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
・保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
・補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。）

・器具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
・ランプ交換について・・・・本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。
点灯中やその直後はランプやその周辺は触らないでください。やけどの原因となることがあります。

交換部品

ランプ名	ランプ品番
パルックボール電球	EFD10, EFD15
ミニレフ電球	LR100V25W・S

パナソニック電工株式会社　施設・屋外照明事業部　〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048
KE0204-041209